



LEGENDA:

DETALJ MONTIRANJA MLAZNICA


SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA SU K80; 68°C



SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K80; 68°C



DVOSTRUKA SPRINKLER MLAZNICA UNUTAR SPUŠTENOG STROPA K80; 68°C

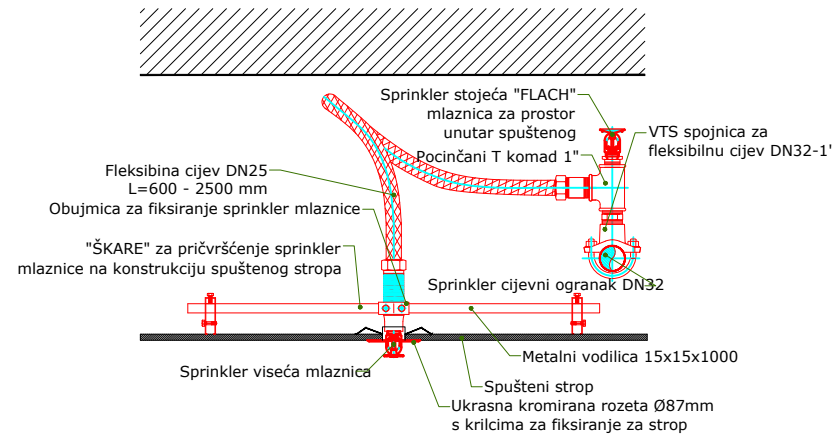


DN100
DN40
DN32
DN25

SV - sprinkler vertikala mokre mreže

DETALJ KONZOLIRANJA

NO	NAVOJNA ŠIPKA
1"	M 8
1 1/4"	M 8
1 1/2"	M 8
2"	M 8
2 1/2"	M 10
3"	M 10
4"	M 10

DETALJ KONTROLORA PROTOKA



B.R.	OPIS
1	Leptir zasun
2	Nepovratni ventil
3	Kontrolor protoka
4	Cirkulacijska pumpa
5	Kuglasti ventil
6	Spojnica za cijev / anbohrschelle /
7	Pocinčani holder

Priključak za ispiranje cjevovoda

NAPOMENA:

CJEVODI DO PROMJERA 1 1/2" MOGU BITI KONZOLIRANI NA NENOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU (LIM OD KROVA, ...)
CJEVODI PROMJERA 2" SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU
CJEVODI PROMJERA VEĆEG OD 2" SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU
SPRINKLER MLAZNICE MONTIRATI NA MAX h=0,35 cm OD STROPA
-KOD KONTROLORA PROTOKA I ČEPOVA ZA ISPUST VODE U SPUŠTENOM STROPU PREDVIDJETI REVIZIJU ZA ODRŽAVANJE DIM 60x60 cm

	ALING d.o.o. Folnegovičeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska tel.: +385 1 3092 444, +385 1 3092 666 fax: +385 1 3092 555 e-mail: aling@aling.hr URL: www.aling.hr	INVESTITOR: FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI Lepušićeva 6 10 000 Zagreb OIB:42061107444
GLAVNI PROJEKTANT: MLADEN JOŠIĆ, dipl.ing.arh.	GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI	
PROJEKTANT: MISLAV RAMLJAK, mag.ing.mech.	PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT	
	FAZA: GLAVNI PROJEKAT	
	SADRŽAJ: SPRINKLER INSTALACIJA TLOCRT 4. KAT	
SURADNIK:		
BR. PROJEKTA: 2737-21	DATUM: 12/21	ZOP: 17/21-15
	MAPA: III/2	MJERILO: 1:100
		NACRT BR: 08